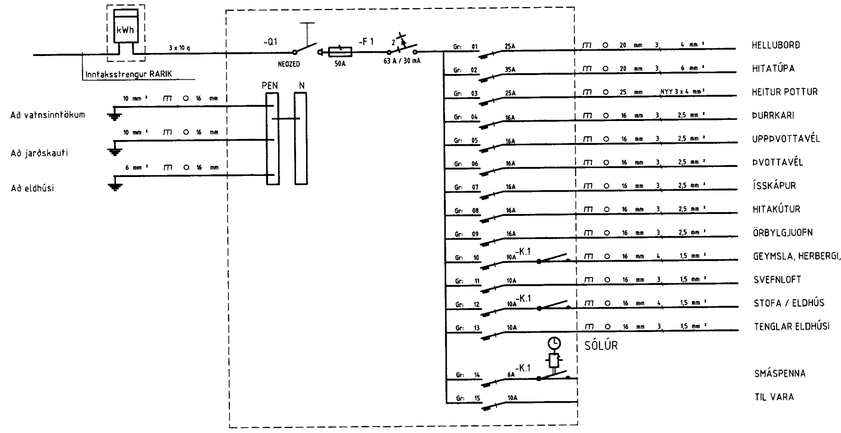

ALMENNAR SKÝRINGAR

Hæð rofa skal vera 110 cm.
Hæð tengla skal vera 20 cm.
Málstraumur rofa skal vera 10 A.
Málstraumur tengla skal vera 16 A.
Pipur séu Ø 16 mm og vír 1,5 mm².
Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum Rafmagnseftirlits Ríkisins.

} Nema annað sé tekið fram

- Jarðtenging
- Tvöfaldur tengill
- Einfaldur tengill
- Rofi
- Veggljós
- Loftljós
- Samrofi
- Tvöfaldur rofi
- Loftnetstengill
- Tafla / mælakassi
- Krossrofi
- Símatengill
- Hreyfiskynjari
- Reykskynjari
- Bjalla
- Handboði
- Þrýstirofi
- Ljósdeyfir
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)

HÖNNUÐUR:
Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:
Þór Stefánsson

SAMÞYKKT: KT:
Þór Stefánsson 211261-3745

BREYTINGAR:

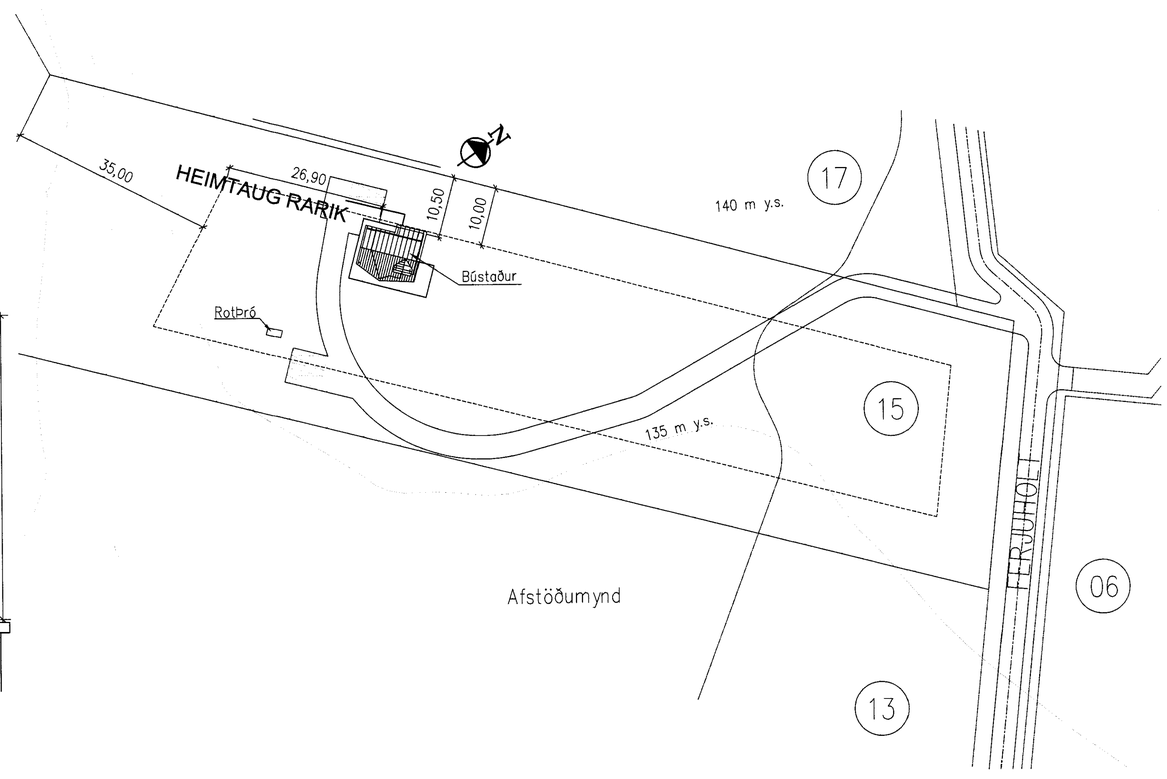

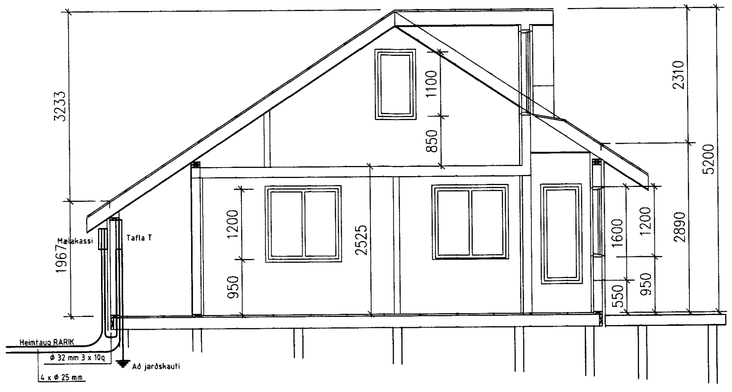

Snið A–A

SÍÐAST VISTAÐ: 13.3.2011 09:39:55

VERKHEITI.
Sumarhús
Ferjuholti 15,
Neðri Dal

VERKHLUTI.
Afstöðumynd, snið, skýringar og einlínumynd

Mkv: 1:50 / 1:1000

RAF TEIKN

RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING
RAFLÖGN-1004.DWG 28.3.2011 22:20:36
SLÓÐ C:\VERK\ÁRVIRKINN\SUMARBÚSTAÐIR\FERJUHOLT 15

VERKNÚMER BLAÐ
1004-2006-089 1 af 2
Mars 2011