

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum GK:00,00

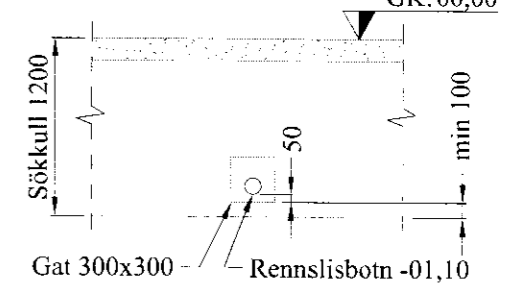

Skýringamynd af inntaksgati GK:00,00

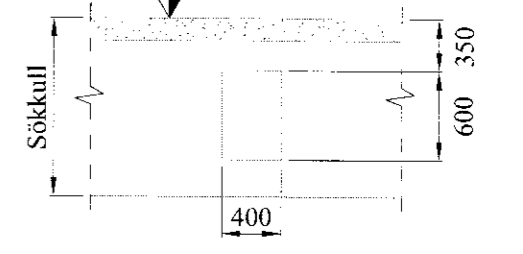

VERK: Hlíðarholt 5 í landi Fells 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 163
HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	KVARDI: 1:50 TEIKN: BL
DÁGS: 10.04.12	SAMP: Björgvin Viglínsson 040546-2009
NR: 01 093	
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	