




Grind 1 Mkv. 1:50

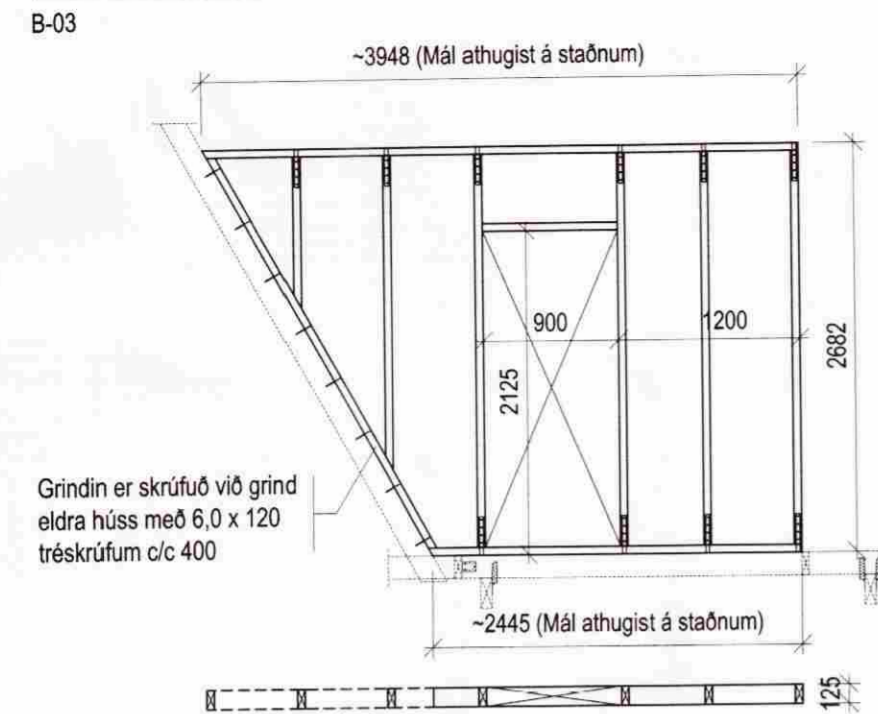


Grind 2 Mkv. 1:50

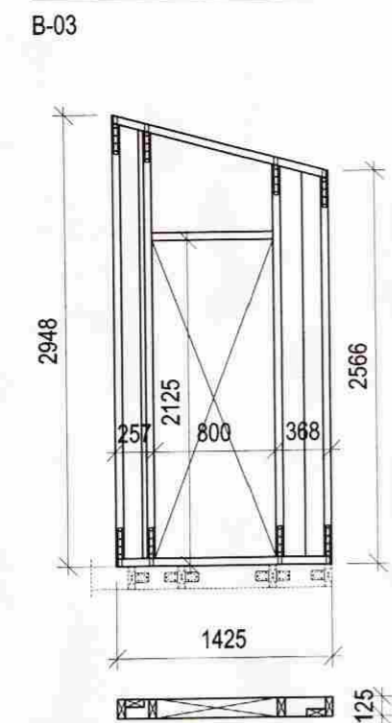


Grind 3 Mkv. 1:50

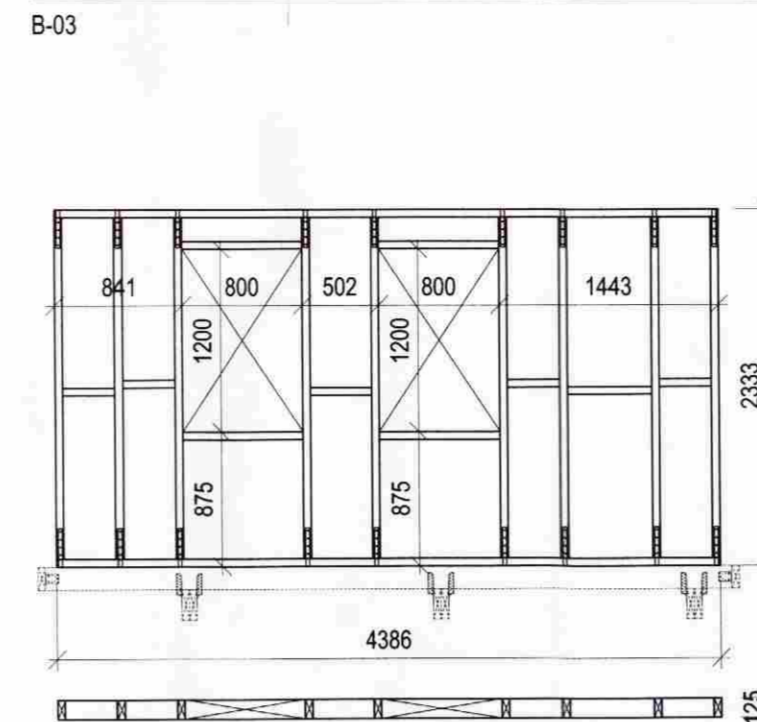


Grind 4 Mkv. 1:50

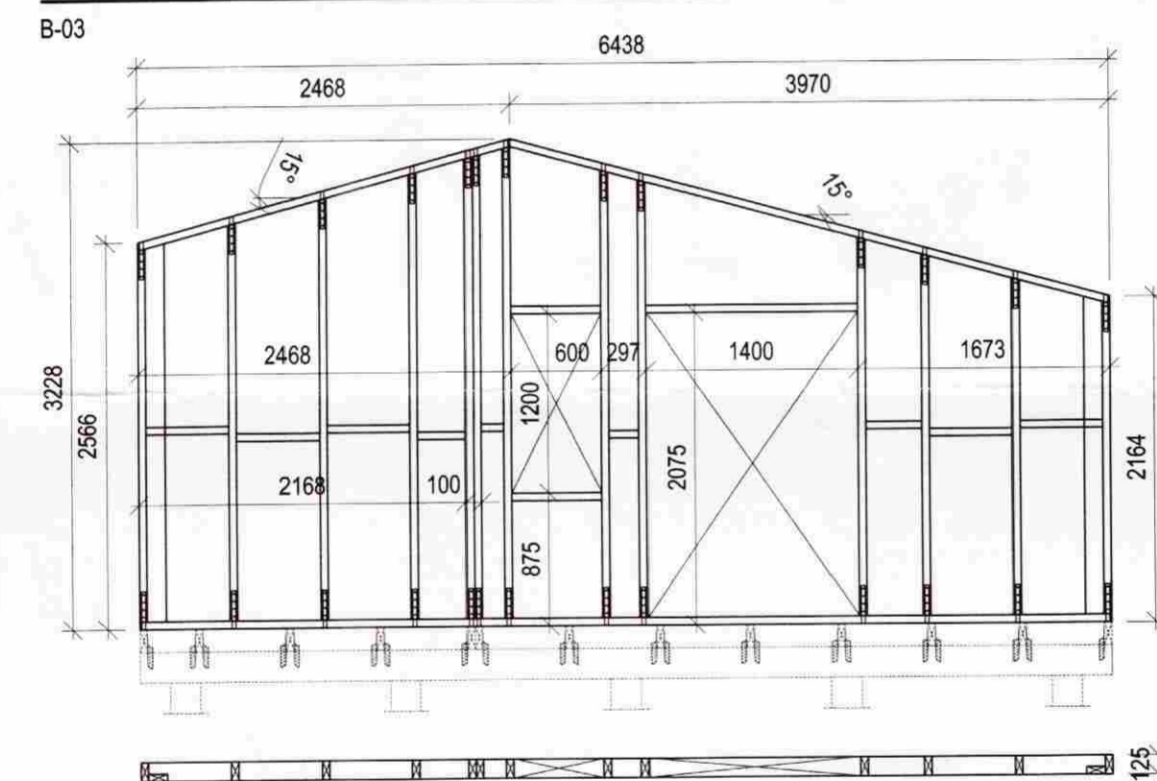


Grind 5 Mkv. 1:50

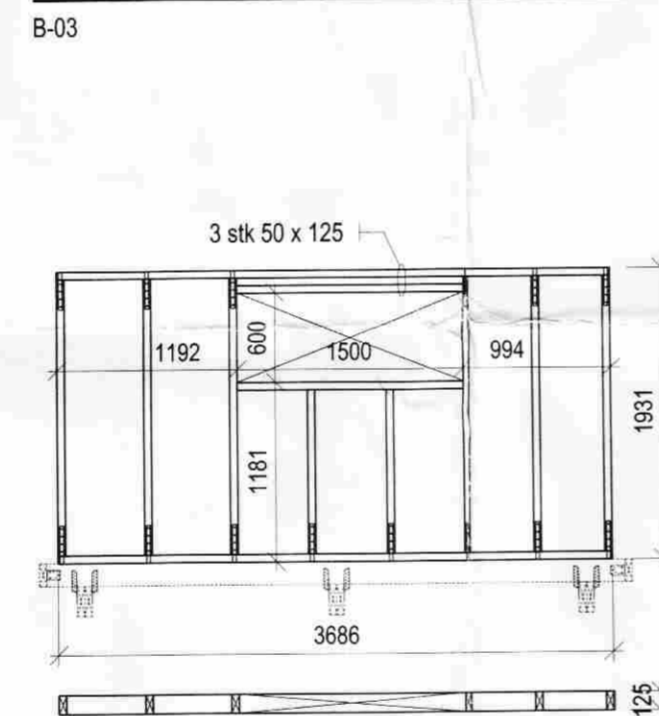


Grind 6 Mkv. 1:50

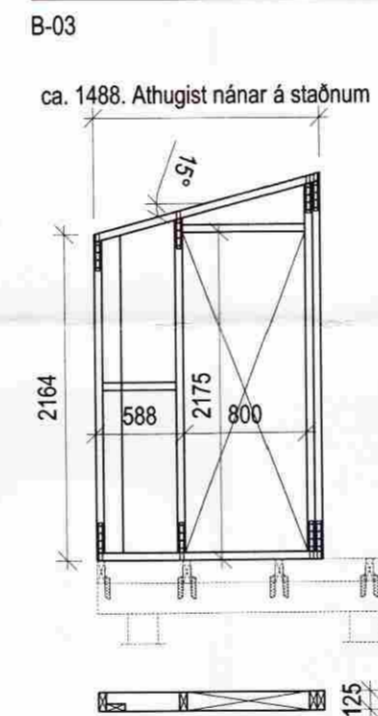

Grind 7 Mkv. 1:50

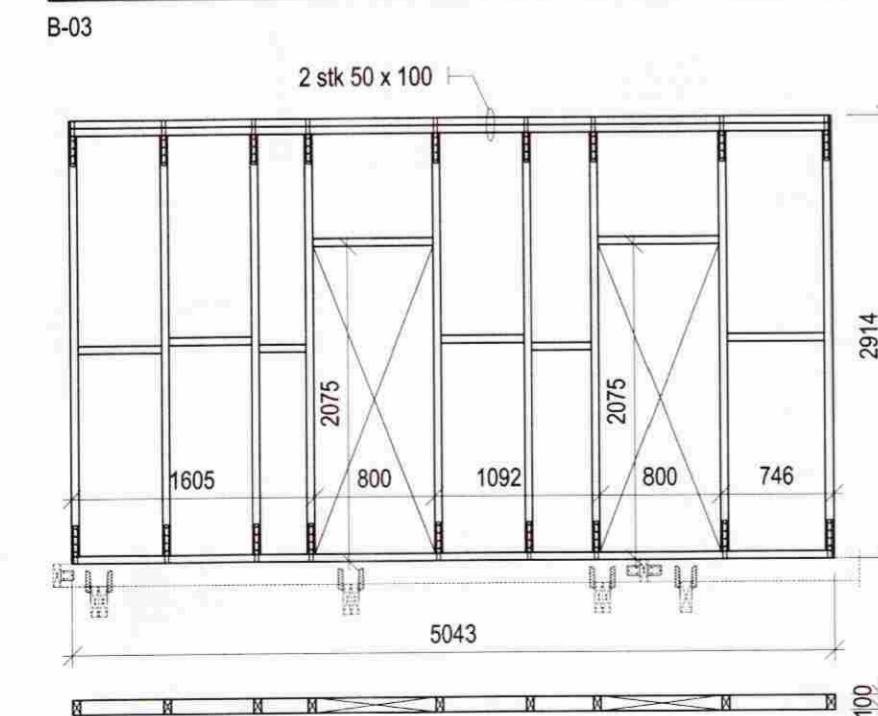

Snið Þ1 Mkv. 1:50

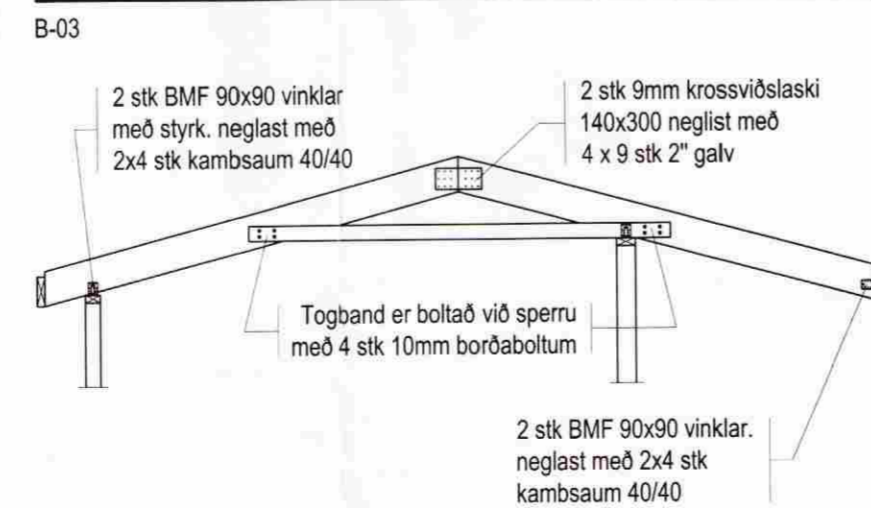

MÓTTEKID

26. APRIL 2009

Byggingafultrúi uppsv. Amessýslu og Fíðahr.

Skýringar:

Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar teikningar aðalhönnuðar.

Trévirki:

Allt timburvirki er styrkleikaflokkað K18 skv. (ST/DS 413. Alls staðar þar sem timbur og steypa koma saman skal setja tjörupappa á milli. Sjá nánar almennar skýringar á B-01.

Veggigrindur:

Grindarefni útteggjaer 50*125 c/c 600.
Grindarefni innveggjaer 50*100 c/c 600.
Fótstykki er fest við gólfbita með frónskum skrúfum 10x120 c/c 600.
Yfirstykki er 50*125.
Stoðir festast við fótstykki með girði og krossvið. En að ofan með skrúfum í bita og krossvið.
Grindurnar eru stíflaðar með 9 mm krossvið að utanverðu, negling 2" galv. saum c/c 150. Niðurdellingu á krossviði skal vera þannig háttáð að lárétt samskeyti séu ekki nær fót- eða yfirstykki en 1000 mm.
Aðliggjandi grindur skulu skrúfaðar saman með 6x120 skrúfum c/c 400

Tryggja þarf að loftun burðarvirkis bæði nýrra og eldri byggingarhluta sé fullnægjandi eftir framkvæmd.

Öll mál athugist gaumgæfilega áður en framkvæmd hefst.

PÁLL R. VALDIMARSSON

Frístundahús, Leynir NR:12

Bláskógabyggð

Burðarvirki:

Veggigrindur ásýndir og þakdeili

ABS
-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Kl. 010448-3959
S: 567-5107

Sigurður Sigurðsson
Kl. 021146-2349
S: 566-6613

Hannað:	PJ	Dagsetning:	10.02.09
Teiknað:	PJ	MKV:	1:50
Sambýtt:		Nr. teikningar:	B-04