



GRUNNMYND 1: 50

HÆÐARKÓTI ÁKVÆÐIST Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA.

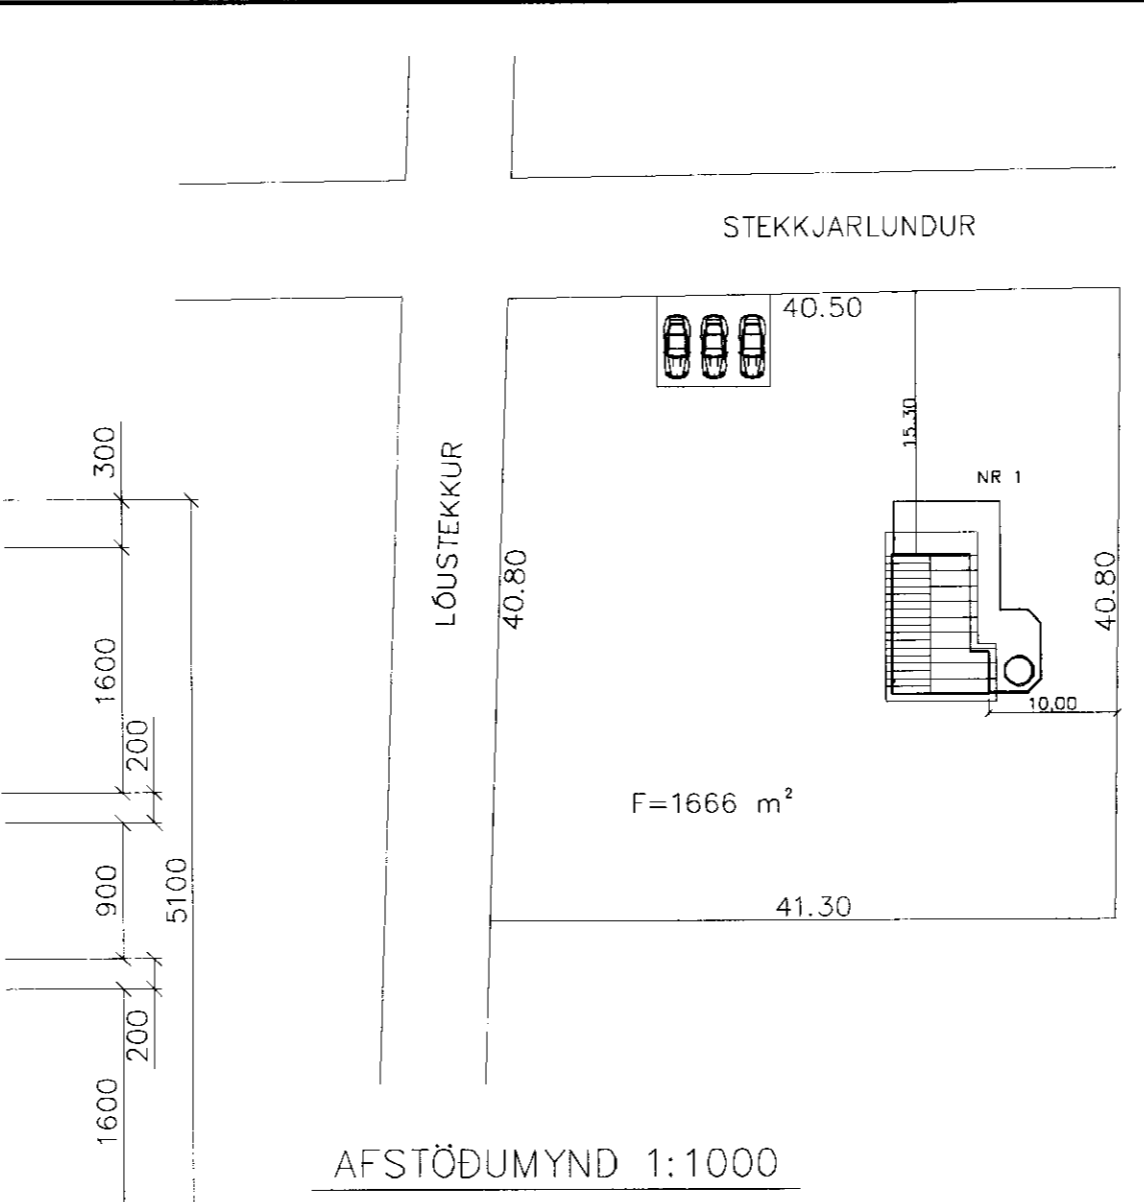

AFSTÖÐUMYND 1:1000

Eldrahús á lóð verður rífið.
Frágangur á fráveitikerfi skal vera skv. leiðbeiningum heilbrigðisnefndar Suðurlands

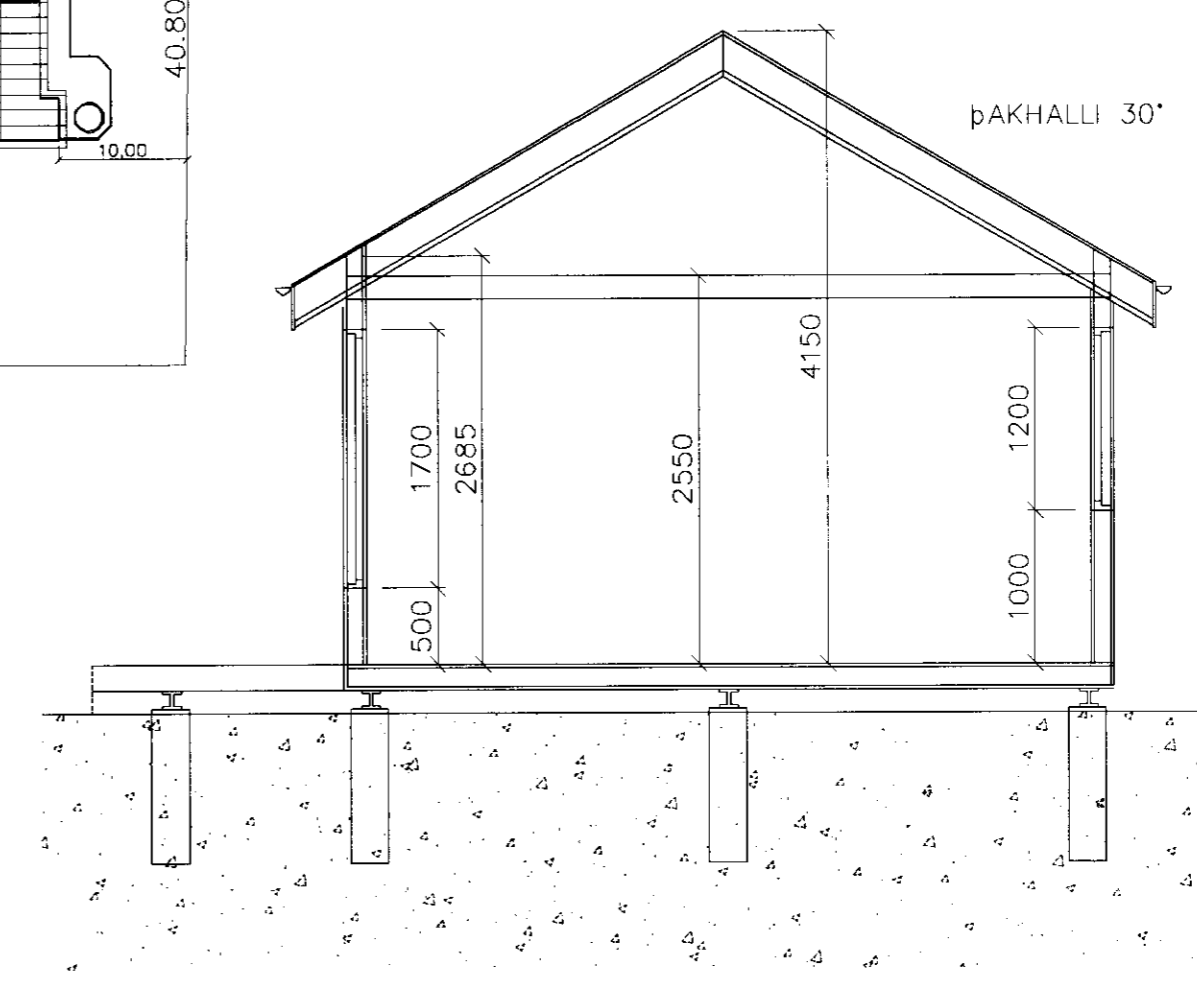

SNÍÐ 1: 50

SAMPYKKT
28 OKT. 2009.
Byggingafræðingur og Flóahfr.
Ólafur Þorleifsson

Skýringar vegna eldvarna:

- > B.O. táknað björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Táknað rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskynjari, staðsetjast samkv. teikningu.
- ○ SLKVT. Slökkvitæki samkv. reglugerð staðsett í húsinu.

Byggingarlýsing / verk lýsing:

Húsið er timburvarið sumarhús. Undirstöður eru staðsetjast á þjappaðri hraunfyllingu. Gólf: Krossviður, gólfbitar 50*200 festist við burðarbita með BMF vinklum.. Útveggir eru 50*125 mm. timburgrind með steinullareinangrun í timburgrind. Þak er risþak, sem byggt er úr timbursperrum sem hvíla á veggjum, þak er þak heilkjætt með 25*150 mm. borvið, þakpappa og þakstáli. Þak er einangrað með 150 mm. þakleinangrun. Milliveggir á milli einstakra eininga eru uppbyggðir sem hér segir: 32 * 70 mm. timburgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með panílkleðningu. Húsið verður hitað með miðstöðvarofnum, og eru lagnir sýnilegar að hita.

LR. táknað loftfræsting. Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru loftfræst um opnanlegan glugga.

Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum. U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:

Þak:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,2
Útveggir:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,4
Léttur útveggur einangraður í grind:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler):	Ti>=18°C	U-gildi: 2,0
Hurðir:	Ti>=18°C	U-gildi: 3,0
Gólf: á fyllingu og að þupphitadu rými:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,3
Gólf að útilofti:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,2
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir):	Ti>=18°C	U-gildi 0,85

Að öðru leiti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN 50 6946:1996.

1	1/10/2009	fjarlægð frá lóðarmörkum snúningur	sig
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
LÓUSTEKKUR 1 MIÐFELLI ÞINGVALLASVEIT			
GRUNNMYND-SNÍÐ			
MKV. 1: 50			
DAGS. JÚNÍ. 2004			
VERK NR. 2902			
TEIKN. NR. 0-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail tsth@simnet.is			