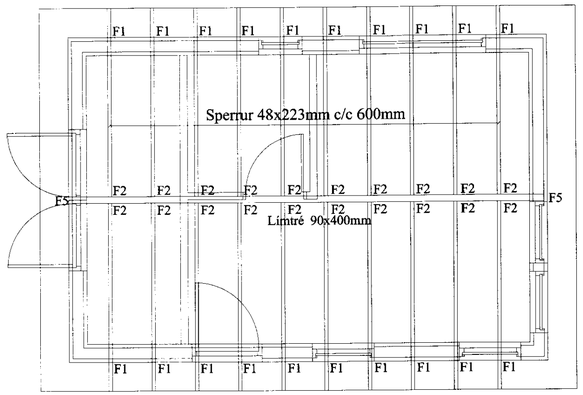

Grunnmynd þakvirkis
mkv. 1:50

F5

mkv.1:10

Flatjárn: 5 mm - beggja megin.
Boltar 16 mm.

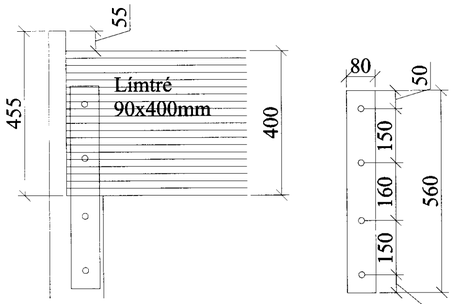



Grind nr. 2 og 4



Skematísk mynd af sperrum í þaki
mkv. 1:50

F2

mkv.1:10

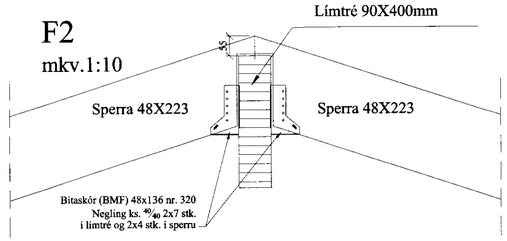

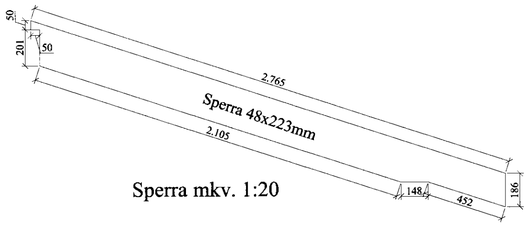

Sperra mkv. 1:20

MÓTTEKIÐ
08 JAN. 2010
Byggingafltr. skv. Árnessýslu og Flóahr.

Almennar skýringar

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Loftun skal gerð með 2x3 stk. Ø32 í hvert sperrubil.

Festingar fyrir þak:

F1
BMF vinkill nr. 105 m/styrkingu negldur með KS4/40 2x6stk í hvern vinkil.
2 x BMF þakásankeri nr. 290 negld með KS40/40 2x7stk í hvert ankeri

F2
Bitaskór (BMF) 48 x 136 (nr: 320), $^{40}/_{40}$ ks. 2 x 7 stk. í límtré og 2 x 4 stk. í sperru.

F5-F8
sjá sérmyndir.

VERK: Stóranefsgata nr. 5 - Austurey 1 801 Bláskógabyggð		TEIKN. NR.: 270
HLUTI: Burðarvirki Þakvirki, deili sperrur		KVARÐI 1:50/20/10 TEIKN. BL
DAGS: 14.11.09	SAMÞ: Björgvin Viglundsson 040546-2009	NR: 01 035

Bent Larsen Fróðason
Felskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Símar: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com