


### Grunnmynd - neysluvatnslagnir

M 1:50

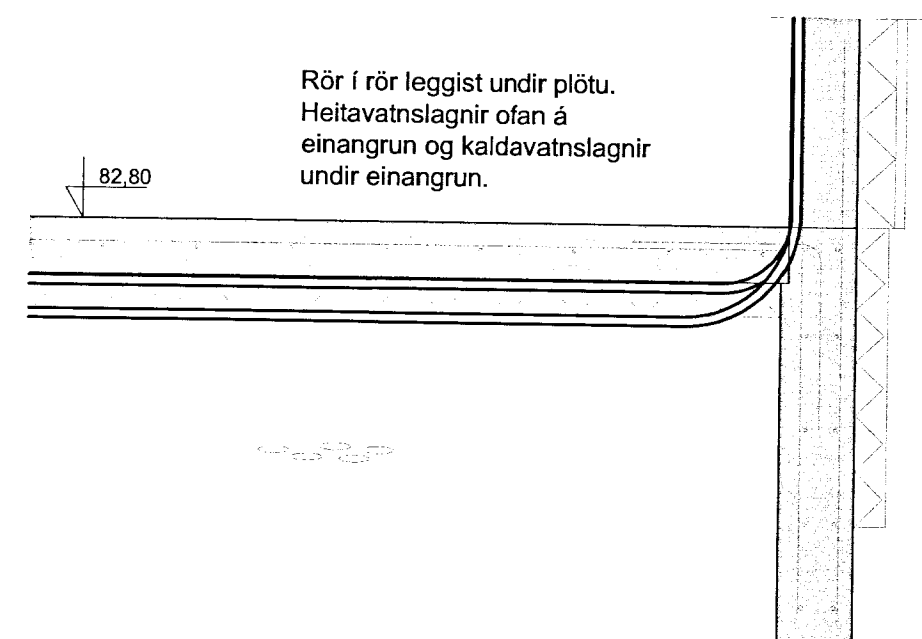

### Staðsetn. stúta við útvegg og undir plötu

M 1:20

11. nóv. 2013  
*Gudni Þorsteinsson*

#### SKÝRINGAR

Neysluvatnslagnir:

Öll pípumál eru í mm.

Neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi.

Ídráttarrör eru HD-polyeten en ídregin rör þex rör.

Þar sem ekki annað er tekið fram eru lagnir  $\varnothing 16 \times 2,0$  þex rör í 25/30 sett undir gólfplötu eða í flögn í eldra húsi.

Neysluvatnslangir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 3klst. við 15bar þrýsting og minnka þrýstinginn eftir 30 og 60 mín. og svo eftir 3klst. Niðurstöður skal skrá á til þess gert prófunarblað og vera undirritað af pípuþingameistara hússins.

Allt efni skal vera vottað Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

Skammstafanir:

PVC plaströr, pvc (rauðbrúnn)

PP plaströr, pp (grá)

BR brunnur

GN gólfniðurfall með vatnslás

GSN gegnumstreymisniðurfall í gólf

PN þakniðurfall

HL handlaug

VS vatnssalerni

SB/BK steypibað/baðkar

EV eldhúsvaskur

UV uppþvottavél

ÞV þvottavél

SV skolvaskur

NF útiniðurfall

KR krani

HR hreinsistútur með loki

BS brunaslanga

FN fallstammi nr. N

UT útlöftun

ath.

Gera þarf sérstakar ráðstafanir til að vernda rör sem lögð eru undir vegg.

Línugerðir:

----- Kalt neysluvatn  
 - - - - - Heitt neysluvatn

Málsetning miðast við útbrún sökkla

**VERKFRÆÐISTOFA  
 SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 8900, Fax: 482 3914, Net: [verksud@verksud.is](mailto:verksud@verksud.is)

Sólvangur, Reykholti, Bláskógarb.

Bílgeymsla

Lagnir

Neysluvatnslagnir

Grunnmynd

Snið og skýringar

TEIKNINÚMÉR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	GH
12114-1	A2	TEIKNAD	SST
01 230-01		YFIRFARID	GH

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
11.nóv.2013	1:50/1:20	A

SAMPYKKT: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

*Guðmundur Hjaltason*

K:\2012\12114-Sólvangur Bláskógarbyggð\Teikningar-leiðingaskrá\12114-230-bilskur.dwg