

Grunnmynd Mkv. 1:50




MÓTTNUÐ
06.07.2010
Görg Þorsteinsson
Breytingar um Árangurinn

Skýringar :
Gólfhitil:
Nota skal viðurkenndar sípur frá Rb-vottun, sípur Ø20x2mm pePex eða pp og lagri skulu vera með viðurkenningarvottord frá Rb. Hitareinir í herbergi sem tengist í stjórnstöð og þáðan í lokum óreiflikistu t.d. giacomini, rehau á hita, brýstimalar og loftskráfur) óreiflikistu þar sem fleiri en ein hitaslaufa er, skal sameina hitareina þegar fleiri en hitaslaufur eru í einu rími eða herbergi. Hitareinir í herbergjum eru bréðlausir og nema boð frá mótaríkunlaskum á óreiflikistu. Fara skal eftir leidbeiningum framleiðanda um niðurlagni, festingum og annan sem til fellur um frágang gólfhita.
Gólfildign leggst í þotnplátu með einangrun umboð plátu. Fjarlægð á yfirborði sípu verði 3-4cm frá yfirborði plátu. Festa skal ræklega lagrin í járnagnið, hafa skal brýsting á sípur við niðurlagni steypu 10 kör.

Skýringar á gólfhitsleufum
nr. , herbergisnúmer
m² , stærð viðkomandi herbergis
c/c , fjarlægð á milli róra á viðkomandi slengu
L , lengd á viðkomandi slengu

Öfnuhiti:
Efni hiti "svart", þunnveggja stálrór sem eru brykt saman DIN 2440/2390 og tengistykkji 2950 og stá gæði samsvarandi / eining má nota álpexrór.
Á ofna komi framhitastýrðir ikon af viðurkenndri gerð og stilité.
Leggið skal fram viðurkenngu frá Rb um álpex og fara eftir leidbeiningum framleiðanda.
Ef lagrin eru utanáliggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum.

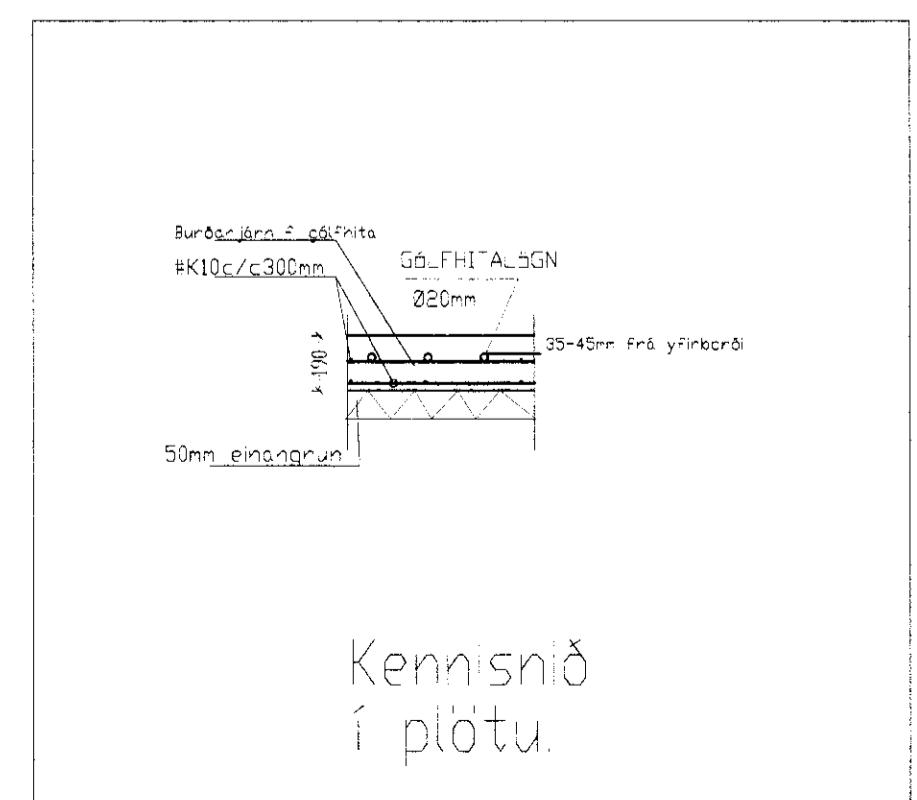

Breytingar		Frístundarhús Vörðubrúnir 3-5. 1 Bláskógbýggð Árnessýslu.	
Nr.	Dags.	Nafn	
1.	10.08.31	RGG	Tækniþjónustu Ragnars G. Gunnarssonar ehf.
			Smiðjuvegi 11 fax/s: 5445350 rgg@simnet.is
			Mkv. 1:50/20
			Nr. 11
			Viðsygging og stékkur.
			1.loft, sökklar og sníð
			Dags. 2010.07.24
			kt:110947-2839