

JÄRNALÖGN


STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL KS 40 MED SKRIDMÖRK 400 N/MM²
 STÁL MERKT KS ER KAMBSTÁL KS 40S MED SKRIDMÖRK 420 N/MM²
 STÁL MERKT R ER SLÉTT STÁL MED SKRIDMÖRK 240 N/MM²
 JÄRNASTÆRDIR OG LENGDIR ERU Í MM

- ENDI Á JÄRNI ER BEINN
- ENDI Á JÄRNI ER KRÓKBEGGDUR
- JÄRN BEYGIST SKEYTILENGD INN Í ADLIGGJANDI VEGG
- JÄRN Í EFRI BRÚN PLÖTU EDA YTRI BRÚN VEGGJAR
- JÄRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU EDA INNRI BRÚN VEGGJAR


5K10-200 L=8000 TÁKNAR FIMM STANGIR AF 10 MM KAMBSTÁLI MED LENGD 8000 MM ER LEGGJIST MED 200 MM MILLIBILI

MERKIR STEFNU JÄRNA SEM LEGGJAST NÆST YFIRBORDI STEYPU

JÄRN LEGGJIST YFIR ÞAD SVÆDI SEM STRIKID SPANNAR

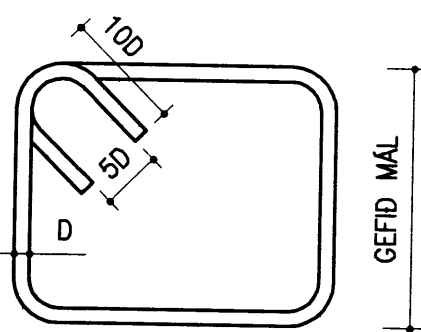


GEFID MÁL

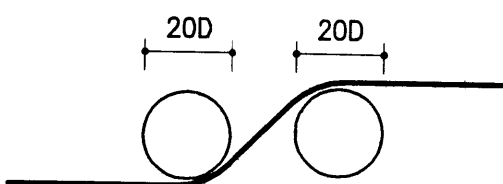


BEYGJUSKÍFA FYRIR UPPBEYGJU Á LANGJÄRNUM Í SÓLUM, BITUM OG PLÖTUM SKAL HAFNA ÞVERMÁL 20 x ÞVERMÁL Á JÄRNSTÖNG

TENGING JÄRNAGRINDA Í VEGGHORNUM

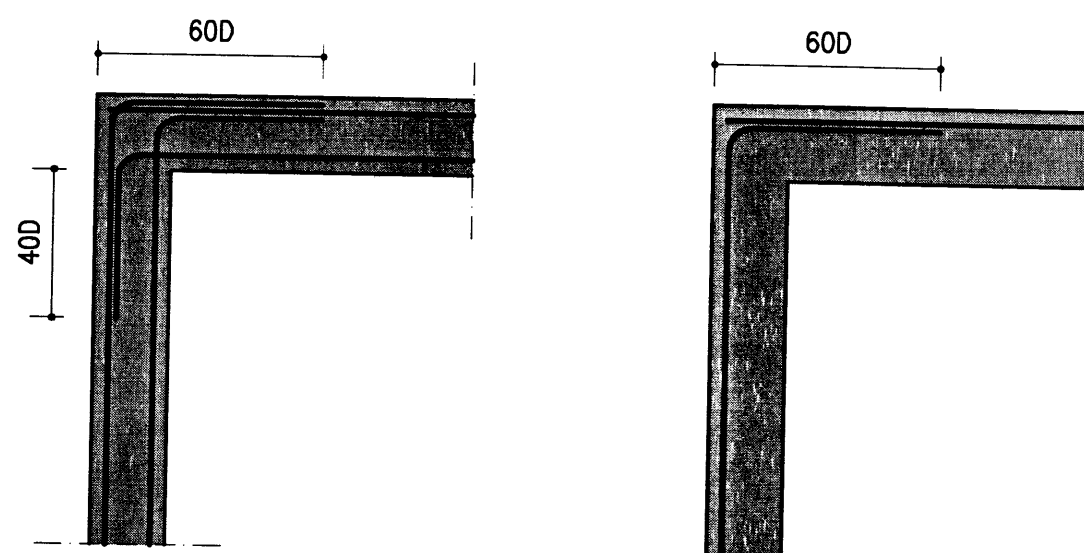

GLUGGA- OG HURDARGÖT



MEÐ ÖLLUM GLUGGA- OG HURDARGÖTUM SKAL SETJA 2 stk K12, LENGD Á JÄRNI 500 mm+OP+500 mm

SÖKKULSKAUT

TENGA SKAL SAMAN TVÖ NEDSTU JÄRN Í SÖKKLI - 2K12 MEÐ VÍRLÁSUM OG LEGGJA JÄRN AD TENGIBOXI FYRIR JARDESKAUT SJÁ NÁNARI ÚTFÆRSLU Á RAFLAGNATEIKNINGUM

STEINSTEYPA

SEMENT, STEINSTEYPA OG STEINSTEYPUVIRKI SKULU UPPFYLLA ÁKVÆÐI ÍSLENSKRA ÞOLHÖNNUNARSTADLA OG STADLANNA ÍST EN 197-1, ÍST EN 12620 OG ÍST EN 206-1, AUK ÁKVÆÐA UM NIÐURLÖGN STEYPU Í STADLINUM ÍST EN 13670

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN C25/30 Í BURDARVIRKI SEM BENT ER MEÐ KAMBSTÁLI EDA STÁLNETUM

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN C25/30, MEÐ EKKI MINNA SEMENTSMAGNI EN 300 KG/M³, Í ÚTSTEYPU BURDARVIRKIS

SIGMÁL STEYPU SKAL VERA 5-9 SM, SIGMÁLSFLOKKUR S2 V/S TALA Í ÚTVEGGJASTEYPU SKAL VERA 0.55 EDA MINNI

Í ALLA STEYPU SKAL SETJA LOFTBLENDI, ÞANNIG AD LOFT-INNIHALD VERÐI MINNST 5 % FYRIR NIÐURLÖGN. EF STEYPU ER DELT Á BYGGINGARSTAD SKAL MÆLA LOFT EFTIR DELINGU

EF EKKI ER HÆGT AD FÁ STEINSTEYPU FLOKKADA SAMKVÆMT ÍST 10 HJÁ ÁBYRGUM ADILA (VIDURKENNDRI STEYPUSTÖÐ) MUN HÖNNUDUR BURDARVIRKJA FYRIRSKIPA BLÖNDUN STEYPUINNAR Í SAMRÁÐI VID VERKKAUFA

STEYPULAG Á JÄRNUM SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í EFTIRFARANDI TÖFLU :

	MINNSTA ÞYKKT Í MM PLÖTUR OG VEGGIR	BITAR	STÖDIR
INNANHÖSS	20	20	25
UTANHÖSS	30	30	35
Í VATNI	40	50	50

STEYPUHULAN SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í OFANGREINDRI TÖFLU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM

ALMENNT

K=25.00

HÆÐARKERFI ÞEJARFÉLAGS TÁKNAR HÆÐ Í SNIDMYND

25.00

TÁKNAR HÆÐ Á PLÖTU 25.00 Í GRUNNMYND

120

ÞYKKT STEYPTRAR PLÖTU ER 120 MM



TÁKNAR STEYPUKIL

Í LÖDRÉTT STEYPUKIL KOMI PVC ÞÉTTLISTI 100 MM BREIDUR

ÖLL MÁL Á TEIKNINGUM ERU Í MM

TIMBUR

LÍMTRÉ Í BURDARVIRKI SKAL UPPFYLLA KRÖFUR STADALSINS ÍST EN 14080

LÍMTRÉ SKAL FRAMLEIDA Í VIDURKENNDRI VERKSMÍÐJU OG VERA MERKT SAMKVÆMT NORRÆNUM STÖDLUM

Í FLUTNINGUM SKAL VERJA ALLA BITA VEL FYRIR HNJASKI OG SKAL EKKI TAKA UMBÓDIR UTAN AF ÞEIM FYRR EN HÚSID ER ORÐID FOKHELT

ALLT TIMBUR SEM NOTA Á Í BURDARVIRKI SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAD SAMKVÆMT ÍST INSTA 142

ALLT TIMBUR SEM ER ÚTI OG TIMBUR SEM LIGGUR Í EDA VID STEINSTEYPU SKAL FÓAVERJA MED A.M.K. TVEIM UMFERDUM AF VIDURKENNDU FÓAVERNAREFNI

ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AD STEINSTEYPU SKAL SETJA EITT LAG AF ÞAKPAPPA Á MILLI

NEGLING Á ÞAKPAPPA SKAL VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47) Ln2

NEGLING Á TIMBURKLEÐNINGU OG ÞAKJÄRNI SKAL VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47).103

NAGLASTÆRD a/b TÁKNAR NAGLA MED ÞVERMÁL 0.1 x a mm OG LENGD b mm

UNDIR ALLA BOLTA RÆR OG HAUSA SKULU KOMA SKÍFUR MED KANTLENGD 3 x ÞVERMÁL BOLTA OG ÞYKKT 0.3 x ÞVERMÁL BOLTA ALLIR BOLTAR SKULU VERA Í FLOKKI 8.8 OG HEITGALVANHÓÐADIR

ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI : NAGLAR, SKRÓFUR, BOLTAR OG SÉRSMÍÐADAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANHÓÐADAR EDA ÓR RYÐFRIU STÁLI

ÁLAG

SNJÓÁLAG : ÍST EN 1991-1-3:2003, SVÆDI 1, Sk=2.1 Kn/m² : 1.00 kN/m²


NOTÁLAG : GÓLFPLATA 1. HÆÐ ÍST EN 1991-1-1:2002 : 2.00 kN/m²

AUKAÁLAG : LÉTTIR INNV. ÍST EN 1991-1-1:2002 : 0.50 kN/m²


VINDÁLAG : ÍST EN 1991-1-4:2005 : 1.75 kN/m²

GRUNDUN : KLÖPP OG/EDA ÞJÖPPUD FROSTÞOLIN FYLLING GRUNDUNARFLOKKUR 1

MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖDU VEGGJAR 35 kN/m
 MESTA VIRK SPENNA UNDIR UNDIRSTÖDU 175 kN/m²

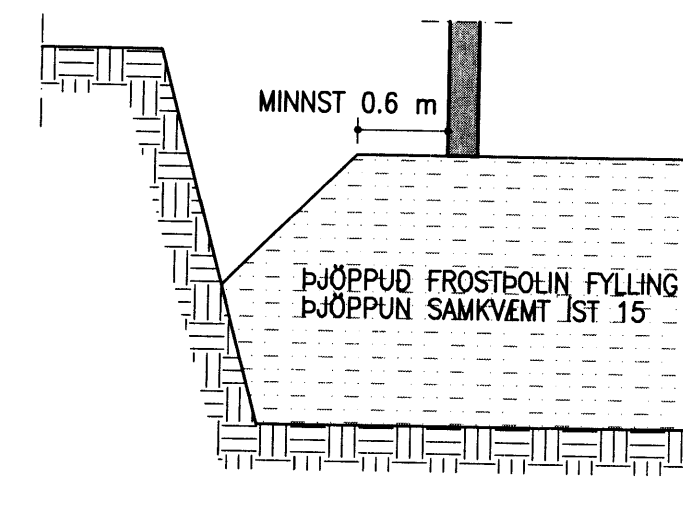

PLÖTUÞRÓF FYLLINGAR SKAL UPPFYLLA E2>100 Mpa FYRIR HRAUN, EN E2 >120 Mpa FYRIR ÖNNUR GRÓF JARDFEÐNI, HLUTFALL E2/E1<2.5

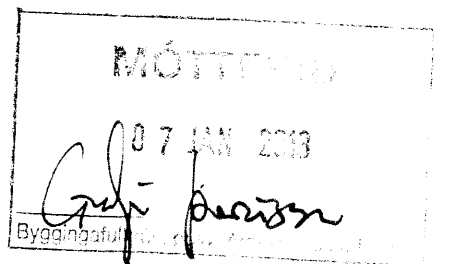

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

5/213
 SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FRÍSTUNDAHÚS
 V-GATA 14
 ÚR LANDI MIDFELLS
 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR
 801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. BURDARÞOL - SKÝRINGAR

MÆLIKVARÐI _____ DAGS. JAN 2013

TEIKNING B 001 VERK V 07-101

BREYTING _____ YFIRFARID S.E.