

45x145 negljst. upp undir borðaklæðningu

45x145 fellt efst í gálistöðir

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP2

Kraftsperra SP2

Kraftsperra SP2

Kraftsperra SP3

Kraftsperra SP3

Kraftsperra SP3

Kraftsperra SP2

Kraftsperra SP2

Kraftsperra SP2

Kraftsperra SP4

Kraftsperra SP4

Kraftsperra SP4




Kraftsperra SP4

Kraftsperra SP4

Kraftsperra SP4

45x145 fellt efst í gálistöðir

45x145 negljst. upp undir borðaklæðningu



18°

18°

Limtré 140x333????, L = 3170

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1

Kraftsperra SP1


Kraftsperra SP1

81

81

45x145 fellt efst í gálistöðir

45x145 negljst upp undir borðaklæðningu

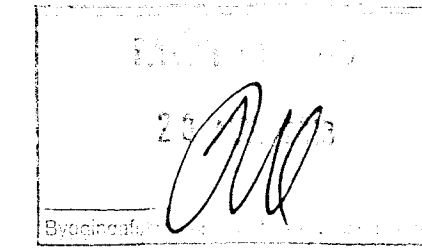

ALMENNNT:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:

Burðarvirðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en limtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Krossviður skal vera minnst 5 laga grenikrossviður (WBP). Rakastig í timri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja alfaltþappa.

ALMENNAR SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI

Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfritt.

Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð. Á 1 m svæði frá þakbrúnum skal nepla borð við sperru með 4 stk. saum 31/70.

Ekki skal skeyta tvö borð hlið við hlið á sömu sperru og ekki skal skeyta meira en þriðjung borða á sömu sperru.

Loftun í þaki skal vera 4 stk. Ø32 í hvert sperrubil (tvö hvoru megin).

STÁLVIRKI OG FESTINGAR:

Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunar- aðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hliðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfria. Ekki má nota saman ryðfria nagla og galvaniserað festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stálhluta sem söðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla D5 316.

FESTINGAR:

SJÁ TEIKNINGAR.

Úl	20.04.13	SSH	Frumtögáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýning:
Litlu-Reykir Flóahrepp			Teiknúmer: 270-01
Burðarvirki:			Mæl kvarði:
Sperruplan			1:50
Skýningar			
Hannað: SSH		Teiknað: SSH	
Dagsetning:	20.04.13	Vegknúmer:	13 005
Frúmtærð: A2		Frumstærð: A2	
Ábyrgðarm. og réttthafi:			200752-4659