

MÓTTAKIÐ
 01 JUNI 2012
 Guðbjörg Þórunn
 Byggingafræðingur og Flóahætti

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum GK: 00,00

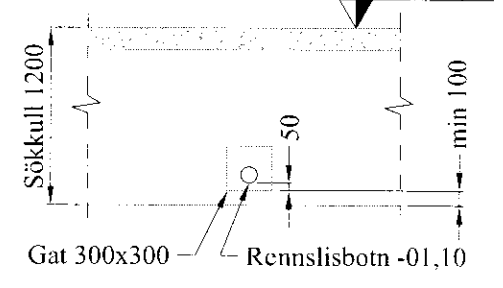

Skýringamynd af inntaksgati GK: 00,00

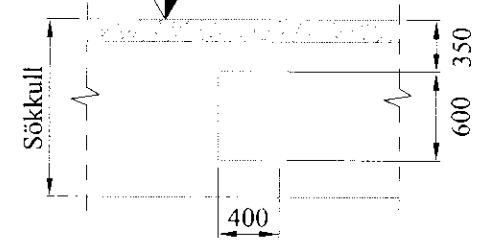

VERK: Neistastaðir - Einbýlishús 801 Flóahreppi	TEIKN NR.: 162
HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	KVARDI: 1:50 TEIKN: BL
DAGS: 10.05.12	SAMÞ: Björgvin Viglunsson 040546-2009
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	

