


MÓTTEKIÐ
 19. AUG. 2008
 Byggingafulltrúi Uppsveita
 Árnessýslu og Flóahrepps

Skýringar:

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150-200 stept í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er -35°C við -15°C úthita.
- Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótroloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanema í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en stept er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að stept er.
- Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennslis: _____
 Gólfhitalögn bakrennslis: - - - - -

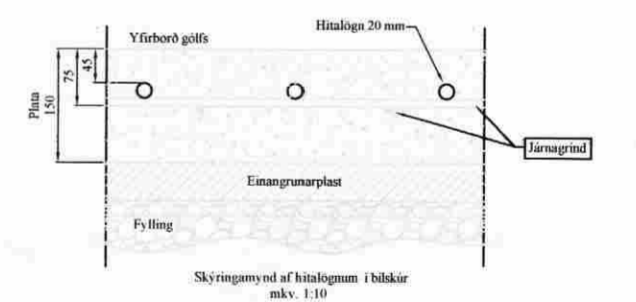

C			
B			
A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Stekkholt 801 Flóahreppi		Teikn nr: 560	
Lagnir Gólfhitalagnir		Frumstærð: A2	
Dags:	16.04.08	Msk:	1:50
Hann:	GpS	Samb:	BL

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

