




Samþykkt
11 JUNI 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

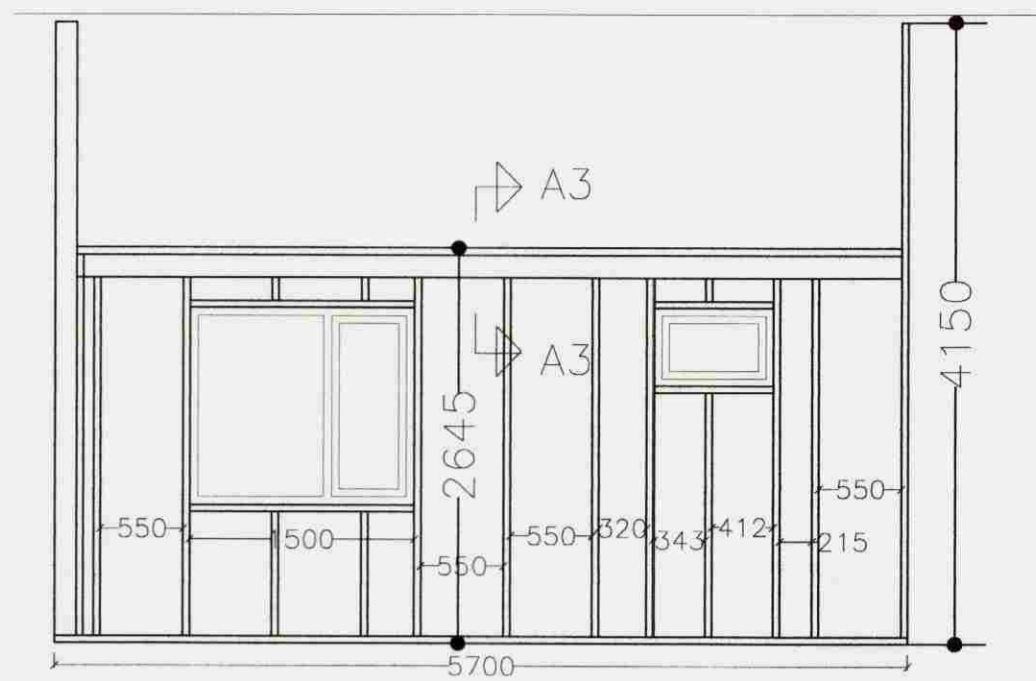

norður

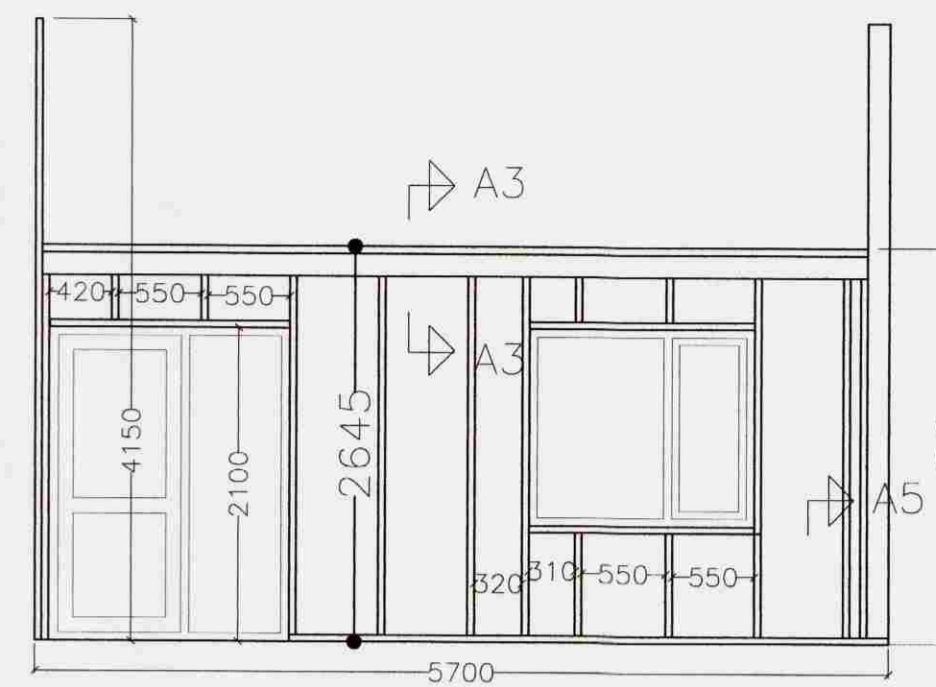

suður

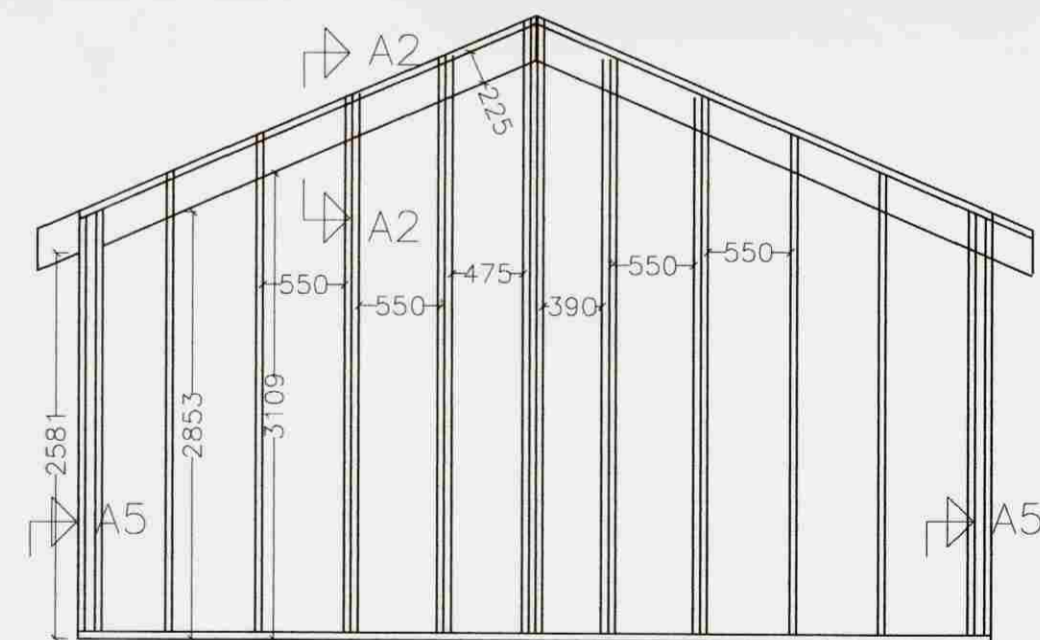

austur

Skýringar

Burðarvirki timbur a.m.k. K18 skv. íS DS 413 og burðarvirki stál Fe 360 skv. íS DS 412.
Heiklæða skal þak með 1"x6" og negla með 3x3" galv. í hverja sperru.
Bárujárn skal negla með 43/75 kambasaum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars skal negla í aðra hverja báru. Naglaraðir skulu vera með 60cm millibili.
Hliðra skal neglingu við þakbrún þannig að hún lenti í sitthvaru borðinu.
Allar ónefndar sperrur eru 50x225mm.
Útfæra skal loftun í þakið skv. teikningu og í samráði við arkitekts.
Vindstífungu í útvegg skal gera með 12mm vatnspólum krossvið með neglingu í grind 2 1/2" galv röglum c/c 15cm (í staðir, yfir og undirstykki) þar sem fótrem leggst á steypu skal setja tjörupappa á milli, sama gildir um innveggjagrindur.
Innveggir eru byggðir upp með 50x125mm c.c.600mm ,

Festingar:

Festing A: BMF vinkill 90x35x2,5x40 þegga megin. Lengri hliðin að sperru.
Negl 5BMF40/40 í sperru + 4BMF40/40 í yfirstykki og frönsk skrúfa 10x100mm á ská niður í reim hvor vinkill.

Mkv 1:50

Ragnvald

Árný S. Gunnarsdóttir

Breytingar			Frístundarhús í landi Öndverðarness, Réttarholtsbraut 15. Grímsnes- og Grafningshreppi Árnessýslu.
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuvegi 11 sí: 544 5350 ragnargg@simnet.is
			Mkv. 1:50
			Nr. 2.
			Dags. 2008.04.14
			kt.:110947-2839